Comune di Forlimpopoli	Provincia di Forlì-Cesena	

Oggetto:

INTEGRAZIONE Accordo Operativo ai sensi dell'art. 38 L.R. 24/2017 Piano Urbanistico Attuativo come da scheda n. 16-45-46-49 AMBITO A13-06 2°STRALCIO - Comparto produttivo Melatello presentato il 30/12/2021 prot. n. 23869 - 23871 - 23872 - 23873 e successive integrazioni

Proprieta':

S.I.F. S.r.l.
con sede in Forlimpopoli, Via Togliatti 19

ISOLANTI S.r.l.
con sede in Forlimpopoli, Via Togliatti 19

EDIL ESTERNI S.r.l.
con sede in Forlimpopoli, Via Cardano 2/d

ACQUISTI EDDA E BARTOLOMEI DARIO S.n.c.
con sede in Forlimpopoli, Via dell'Artigiano 22

Titolo della tavola	scala	Tavola n.
RETE ENEL	**1:500**	**6a int.**

Data di emissione
dicembre 2021
revisione 01
dicembre 2022
revisione 02

Progettista elettrico: **ennio navacchia**
viale Fulcieri, 7- 47121 Forlì
tel 347/9075548
c.f.NVCNNE45T20D004N
p.iva. 00804270403
ennio.navacchia@gmail.com

Progettista: **maurizio vitali architetto**
viale Matteotti 75 - 47122 Forlì
tel 0543/34429
c.f. VTL MRZ 57L05 D705S
p.iva. 01694060409
vitalim@tin.it

roberto santolini ingegnere
via O.Campri 33/35 - 47034 Forlimpopoli
tel 0543/740290
c.f. SNT RRT 51B03 D704D
p.iva. 00845670405
robsantolini@gmail.com

LEGENDA

- Area d'intervento 2° stralcio
- Area Ambito A13-06 1° stralcio - GIA' REALIZZATO
- Tubi esistenti Enel MT e BT posati in occasione delle opere di urbanizzazione dell'Ambito A13-06 1°stralcio
- Linea esistente Enel BT aerea
- Linea esistente Enel MT aerea in conduttori nudi
- Linea esistente Enel MT interrata
- Tubi Enel MT Ø 160 mm esterno a norma CEI EN50086-2-4 tipo "N" rivestiti in CLS (RCK 100 Kg/m2) o sabbia (secondo indicazioni). I trattini trasversali indicano il numero dei tubi
- Pozzetto con fondo dimensioni interne m.1,50x1,50, con passo d'uomo almeno m. 0,60x0,60. Chiusino in ghisa carrabile con dicitura ENEL.
- Cabina di trasformazione e consegna MT 4.00x4.00 mt (dimensioni interne)

Enel Distribuzione

ZONA DI FORLI'

Viale Roma, 150
47121 Forlì (FC)

SEZIONI TIPO DI POLIFORE PER POSA CAVI M.T. B.T.
CON BAULETTO IN CLS – TUBI Ø 160 mm

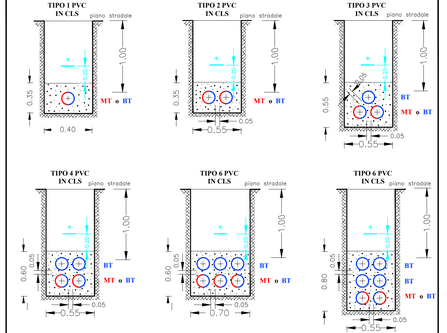

* = Nastro monitore, di fornitura ENEL, con indicazione "CAVI ELETTRICI"

N.B.
per dimensioni dei pozzetti e tipo di chiusini vedere indicazioni in premessa

▸ = Eventuale muretto in mattoni per il raggiungimento della quota prescritta

Soluzione con tubi p.v.c. protetti con cls



* = Pozzetto senza fondo con 10 cm di ghiaia lavata oppure forare la base dei pozzetti per il drenaggio dell' acqua e per la posa dei paletti di terra.

Enel Distribuzione

ZONA DI FORLI'

Viale Roma, 150
47121 Forlì (FC)

SEZIONI TIPO DI POLIFORE PER POSA CAVI M.T. B.T.
IN LETTO DI SABBIA – TUBI Ø 160 mm

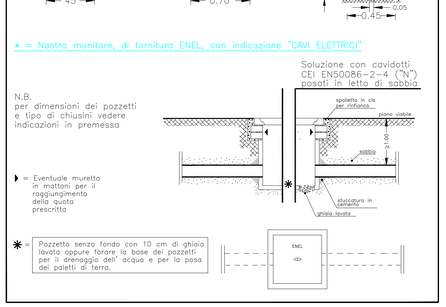

* = Nastro monitore, di fornitura ENEL, con indicazione "CAVI ELETTRICI"

N.B.
per dimensioni dei pozzetti e tipo di chiusini vedere indicazioni in premessa

▸ = Eventuale muretto in mattoni per il raggiungimento della quota prescritta

Soluzione con cavidotti CEI EN50086-2-4 ("N") posati in letto di sabbia

* = Pozzetto senza fondo con 10 cm di ghiaia lavata oppure forare la base dei pozzetti per il drenaggio dell' acqua e per la posa dei paletti di terra.

Enel Distribuzione

ZONA DI FORLI'

Viale Roma, 150
47121 Forlì (FC)

ARMADIETTO DI SEZIONAMENTO ENEL

Quote e dimensioni indicate in metri.

N.B.
Eventuali modifiche a quanto indicato dovranno essere autorizzate dai tecnici ENEL preposti

L' armadietto fornito dall' ENEL sara' messo in opera dal lottizzatore

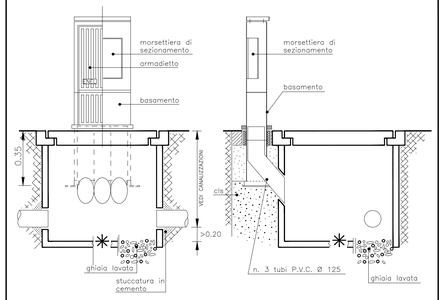

* Pozzetto senza fondo con 10 cm di ghiaia lavata oppure forare la base dei pozzetti per il drenaggio dell' acqua e per la posa dei paletti di messa a terra.



POZZETTO DI DERIVAZIONE

POZZETTO D'ANGOLO

Nei pozzetti d'angolo e comunque in tutti quelli in cui il cavo deve essere sottoposto a curvature, posizionare la tubazione vicino agli spigoli per ottenere i raggi di curvatura minimi prescritti per i cavi Enel.